


申請の別に応じた基準適用フロー

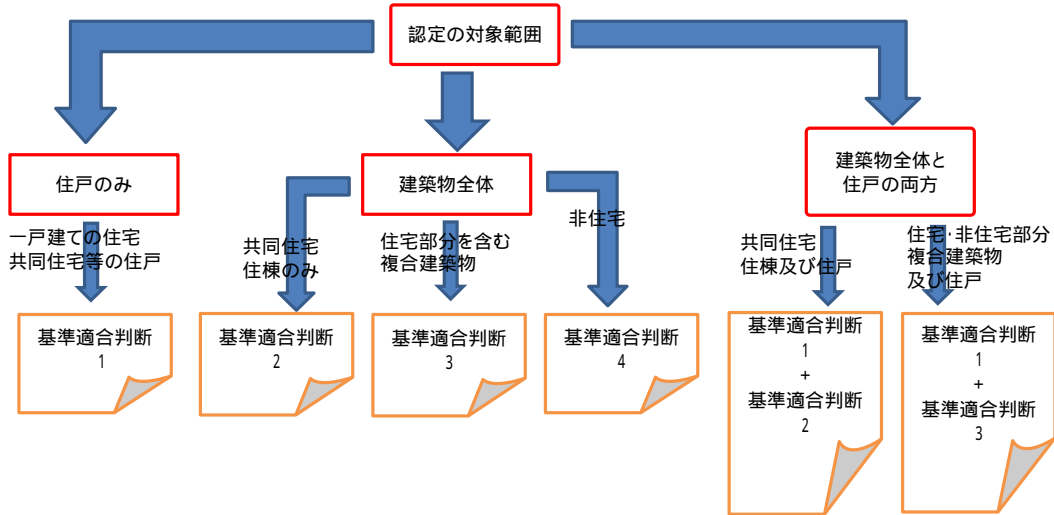

基準適合判断
1

一戸建ての住宅、共同住宅の住戸

- 各住戸における一次消費エネルギー(GJ): 住戸設計値 住戸基準値
- 各住戸における平均U値及び平均η値: 平均U値設計値 平均U値基準値
かつ平均η値設計値 平均η値基準値
- 各住戸に対して、その他の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準について適合

基準適合判断
2

共同住宅の住棟のみ

- 認定対象建築物における一次消費エネルギー(GJ): 各住戸設計値の合計 各住戸基準値の合計
+ 共用部設計値の合計 共用部基準値の合計
- 各住戸における平均U値及び平均η値: 平均U値設計値 平均U値基準値
かつ平均η値設計値 平均η値基準値
- 各住戸に対して、その他の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準について適合

基準適合判断
3

住宅・非住宅複合建築物

- 認定対象建築物における一次消費エネルギー(GJ): 各住戸設計値の合計 各住戸基準値の合計
+ 共用部設計値の合計 共用部基準値の合計
+ 非住宅設計値の合計 非住宅基準値の合計
- 各住戸における平均U値及び平均η値: 平均U値設計値 平均U値基準値
かつ平均η値設計値 平均η値基準値
- 非住宅部分の外皮性能: 外皮性能設計値(PAL) 外皮性能設計値(PAL)
- 各住戸に対して、その他の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準について適合

基準適合判断
4

非住宅のみ

- 認定対象建築物における一次消費エネルギー(GJ): 各用途の設計値の合計 各用途の基準値の合計
- 非住宅部分の外皮性能: 外皮性能設計値(PAL) 外皮性能設計値(PAL)
- 各住戸に対して、その他の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準について適合